

F1

АВТОНОМНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ



ДЛЯ ЧЕГО ЭТА СИСТЕМА

- ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗАДАННОГО ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
- ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАПУСКА НА ОБЪЕКТЕ БЕЗ ЦЕНТАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
- ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С ПРОБЛЕМНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ (ЧАСТЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ ИЛИ ЧАСТЫЕ ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ)

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

- ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ 3 АТМ ПРИ РАСХОДЕ ДО 2,7 М КУБ/ЧАС
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИВОЗНОЙ ВОДЫ
- СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ НЕСТАБИЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ
- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОБНЫЕ ЗАПУСКИ ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- УСТАНОВКА В СУХОМ ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ
- ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ 0 ДО +40 ГРАД. С
- НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 220В
- ДЛИНА КАБЕЛЯ 5М
- ВЫХОД 1" ВР
- ВХОД 1" НР
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА
- ПЛАВНЫЙ ПУСК, ПЛАВНЫЙ СТОП
- ЗАЩИТА ОТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
- ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
- ЗАЩИТА ОТ РАБОТЫ БЕЗ ВОДЫ
- МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР – 42 М
- МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД - 3,3 М КУБ/ЧАС



ZAKAZ@BAKI.SPB.RU



БАКИ+СПБ



+7 812 621-95-12



BAKI.SPB.RU

F1


АВТОНОМНОЕ ОДОСНАБЖЕНИЕ

СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ

• МОЩНОСТЬ НАСОСА: 0,69 КВТ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• УСТАНОВКА В СУХОМ ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ

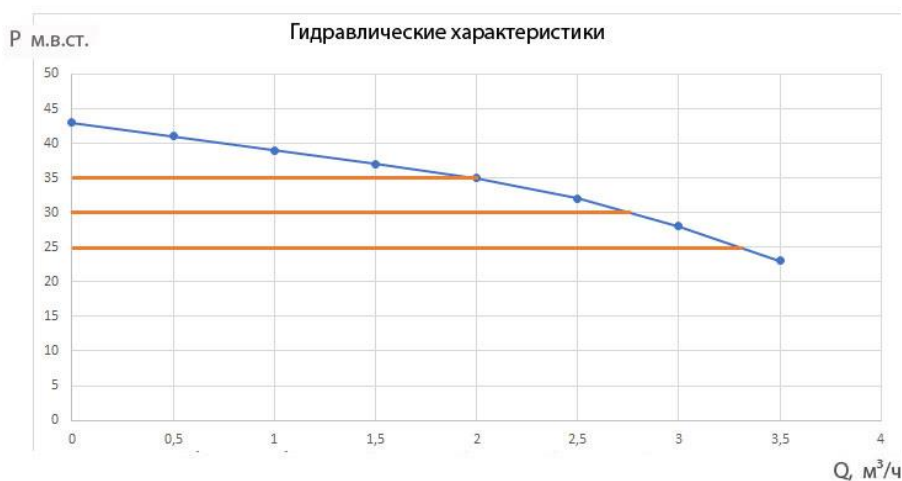

ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость	Объем, л	ВХДХШ, мм
<u>Система постоянного давления L1 -500Ч</u>	500	1500X750X750
<u>Система постоянного давления P1 -500Ч</u>	500	1740X650X650
<u>Система постоянного давления F1 -750Ч</u>	750	1960X750X750
<u>Система постоянного давления L1 -1000Ч</u>	1000	2300X780X780



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА



ИМЯ В TWITTER



ТЕЛЕФОН



URL-АДРЕС LINKEDIN

F1

АВТОНОМНОЕ ОДОСНАБЖЕНИЕ

**СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ**

**Система постоянного
давления P1 -1000Ч**

1000

2430X800X800



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА



ИМЯ В TWITTER



ТЕЛЕФОН



URL-АДРЕС LINKEDIN